




РАЗЯСНЕНИЯ 2

Към публична покана с предмет „Сервизно обслужване на противопожарни уреди” – рег.№ 16/2015г.

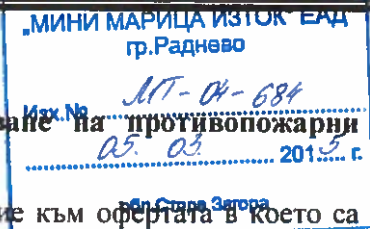

Въпрос: „Тъй като съгласно образца на ценовото предложение към офертата в което са дадени видовете пожарогасители и ориентировъчно количество, ние трябва да предложим нашите цени за сервизно обслужване. Като пояснение към предлаганата цена какво да включва е посочено: транспортни разходи, всички дейности по т.4.3., т.4 и т.5 от БДС ISO 11602-2 и вкл. Вложени резервни части.

1. Въпроса ми е:

- колко броя от пожарогасителите по видове в таблицата са за презареждане?
- Колко броя от пожарогасителите по видове в таблицата са за хидростатично изпитване?
- Какви и колко резервни части за видовете пожарогасители в таблицата са необходими?“

Отговор: В техническата спецификация – Приложение №1 към публичната покана е посочено, че количествата пожарогасители са ориентировъчни и не са обвързани с броя и вида на извършваните дейности, предмет на процедурата. В рамките на общата стойност на договора – до 66 000 лв. без ДДС, ще се извършват дейностите-техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване, подмяна на резервни части.

Не е възможно предварително да ви посочим точния брой пожарогасители, подлежащи на презареждане и/или хидростатично изпитване, както и броя и вида на необходимите резервни части за тях.

Тези дейности може да се извършват поотделно или в комбинация за всеки пожарогасител.

1. Броя пожарогасители, подлежащи на презареждане се уточнява при подготовката на пожарогасителите за приемане/предаване на изпълнителя по договора.

2. Броя пожарогасители, подлежащи на хидростатично изпитване се определя от изпълнителя по договора по време на техническото им обслужване.

3. Броя и вида резервни части, които трябва де си подменят, се определя също по време на техническото обслужване на съответния пожарогасител - едва тогава може да се прецени дали има необходимост от подмяната на такива.

Сервизното обслужване на противопожарни уреди, включва техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на носимите пожарогасители и вложени резервни части, съгласно предмета на процедурата описан в техническата спецификация – Приложение №1 към публичната покана. Предлаганата цена за сервизно обслужване трябва да включва всички дейности включени в сервизното обслужване, а именно техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на носимите пожарогасители и вложени резервни части.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

