
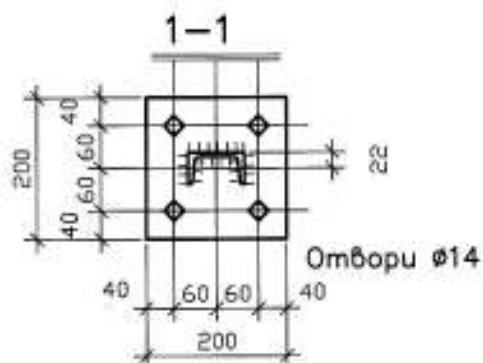
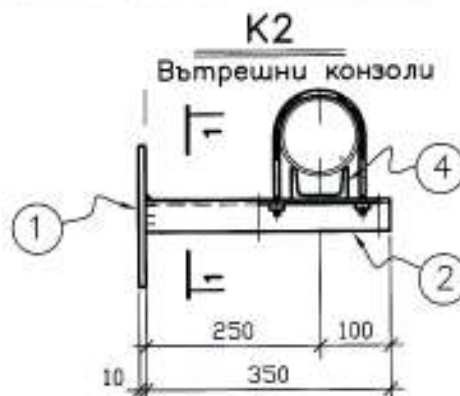


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА							
Марка	Поз.	Сечение	Дълж.	Бр.	Маса		Забележки
					Ед.	Обща	
K1	1	— 10x200	200	1	3.14	3.14	
	2	┐ UPN 80	350	1	3.02	3.02	
	3	┐ UPN 50	200	1	1.12	1.12	
		Анкердюбели HST M12		4			HILTI
		Шпилка M8	350	1			
K2	1	— 10x200	200	1	3.14	3.14	
	2	┐ UPN 80	350	1	3.02	3.02	
	4	┐ UPN 80	200	1	1.73	1.73	
		Анкердюбели HST M12		4			HILTI
		Шпилка M8	450	1			

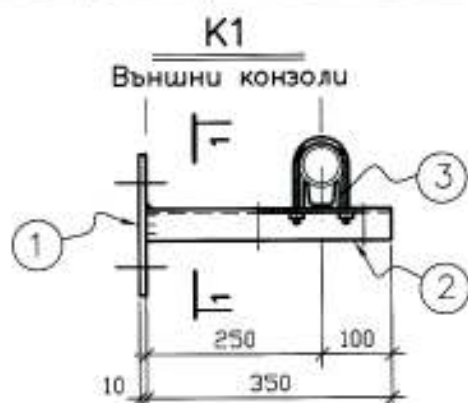

НЕОБХОДИМИ СА			
Марка	Бр.	Маса кг	
		Ед.	Обща
K1	5	7.28	36.41
K2	2	7.89	15.78
		Общо:	52.19

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Материали:
— стомана S235JR по БДС EN 10025-2
— електроди E38 4B42 БДС EN 499-94
- Неозначените заварки са с катет 4мм
- Условни означения:

монтажна заварка

заводска заварка



Конзоли

ТТ 17/07.01.00.00 К			Газификация на парова централа на р-к "Трояново Север" в сграда с идентификатор 37507.201.374.43	Лист	Вс. листа	Мащаб
Разработил	Ст. Л. Николов	1706		7	7	1:10
Проверил	Тодоров	1706	Площадков газопровод	ТТИ – София		
Утвърдил	Тодоров	1706				