



Фасада по ос "1" (корпус 1)
М 1:50

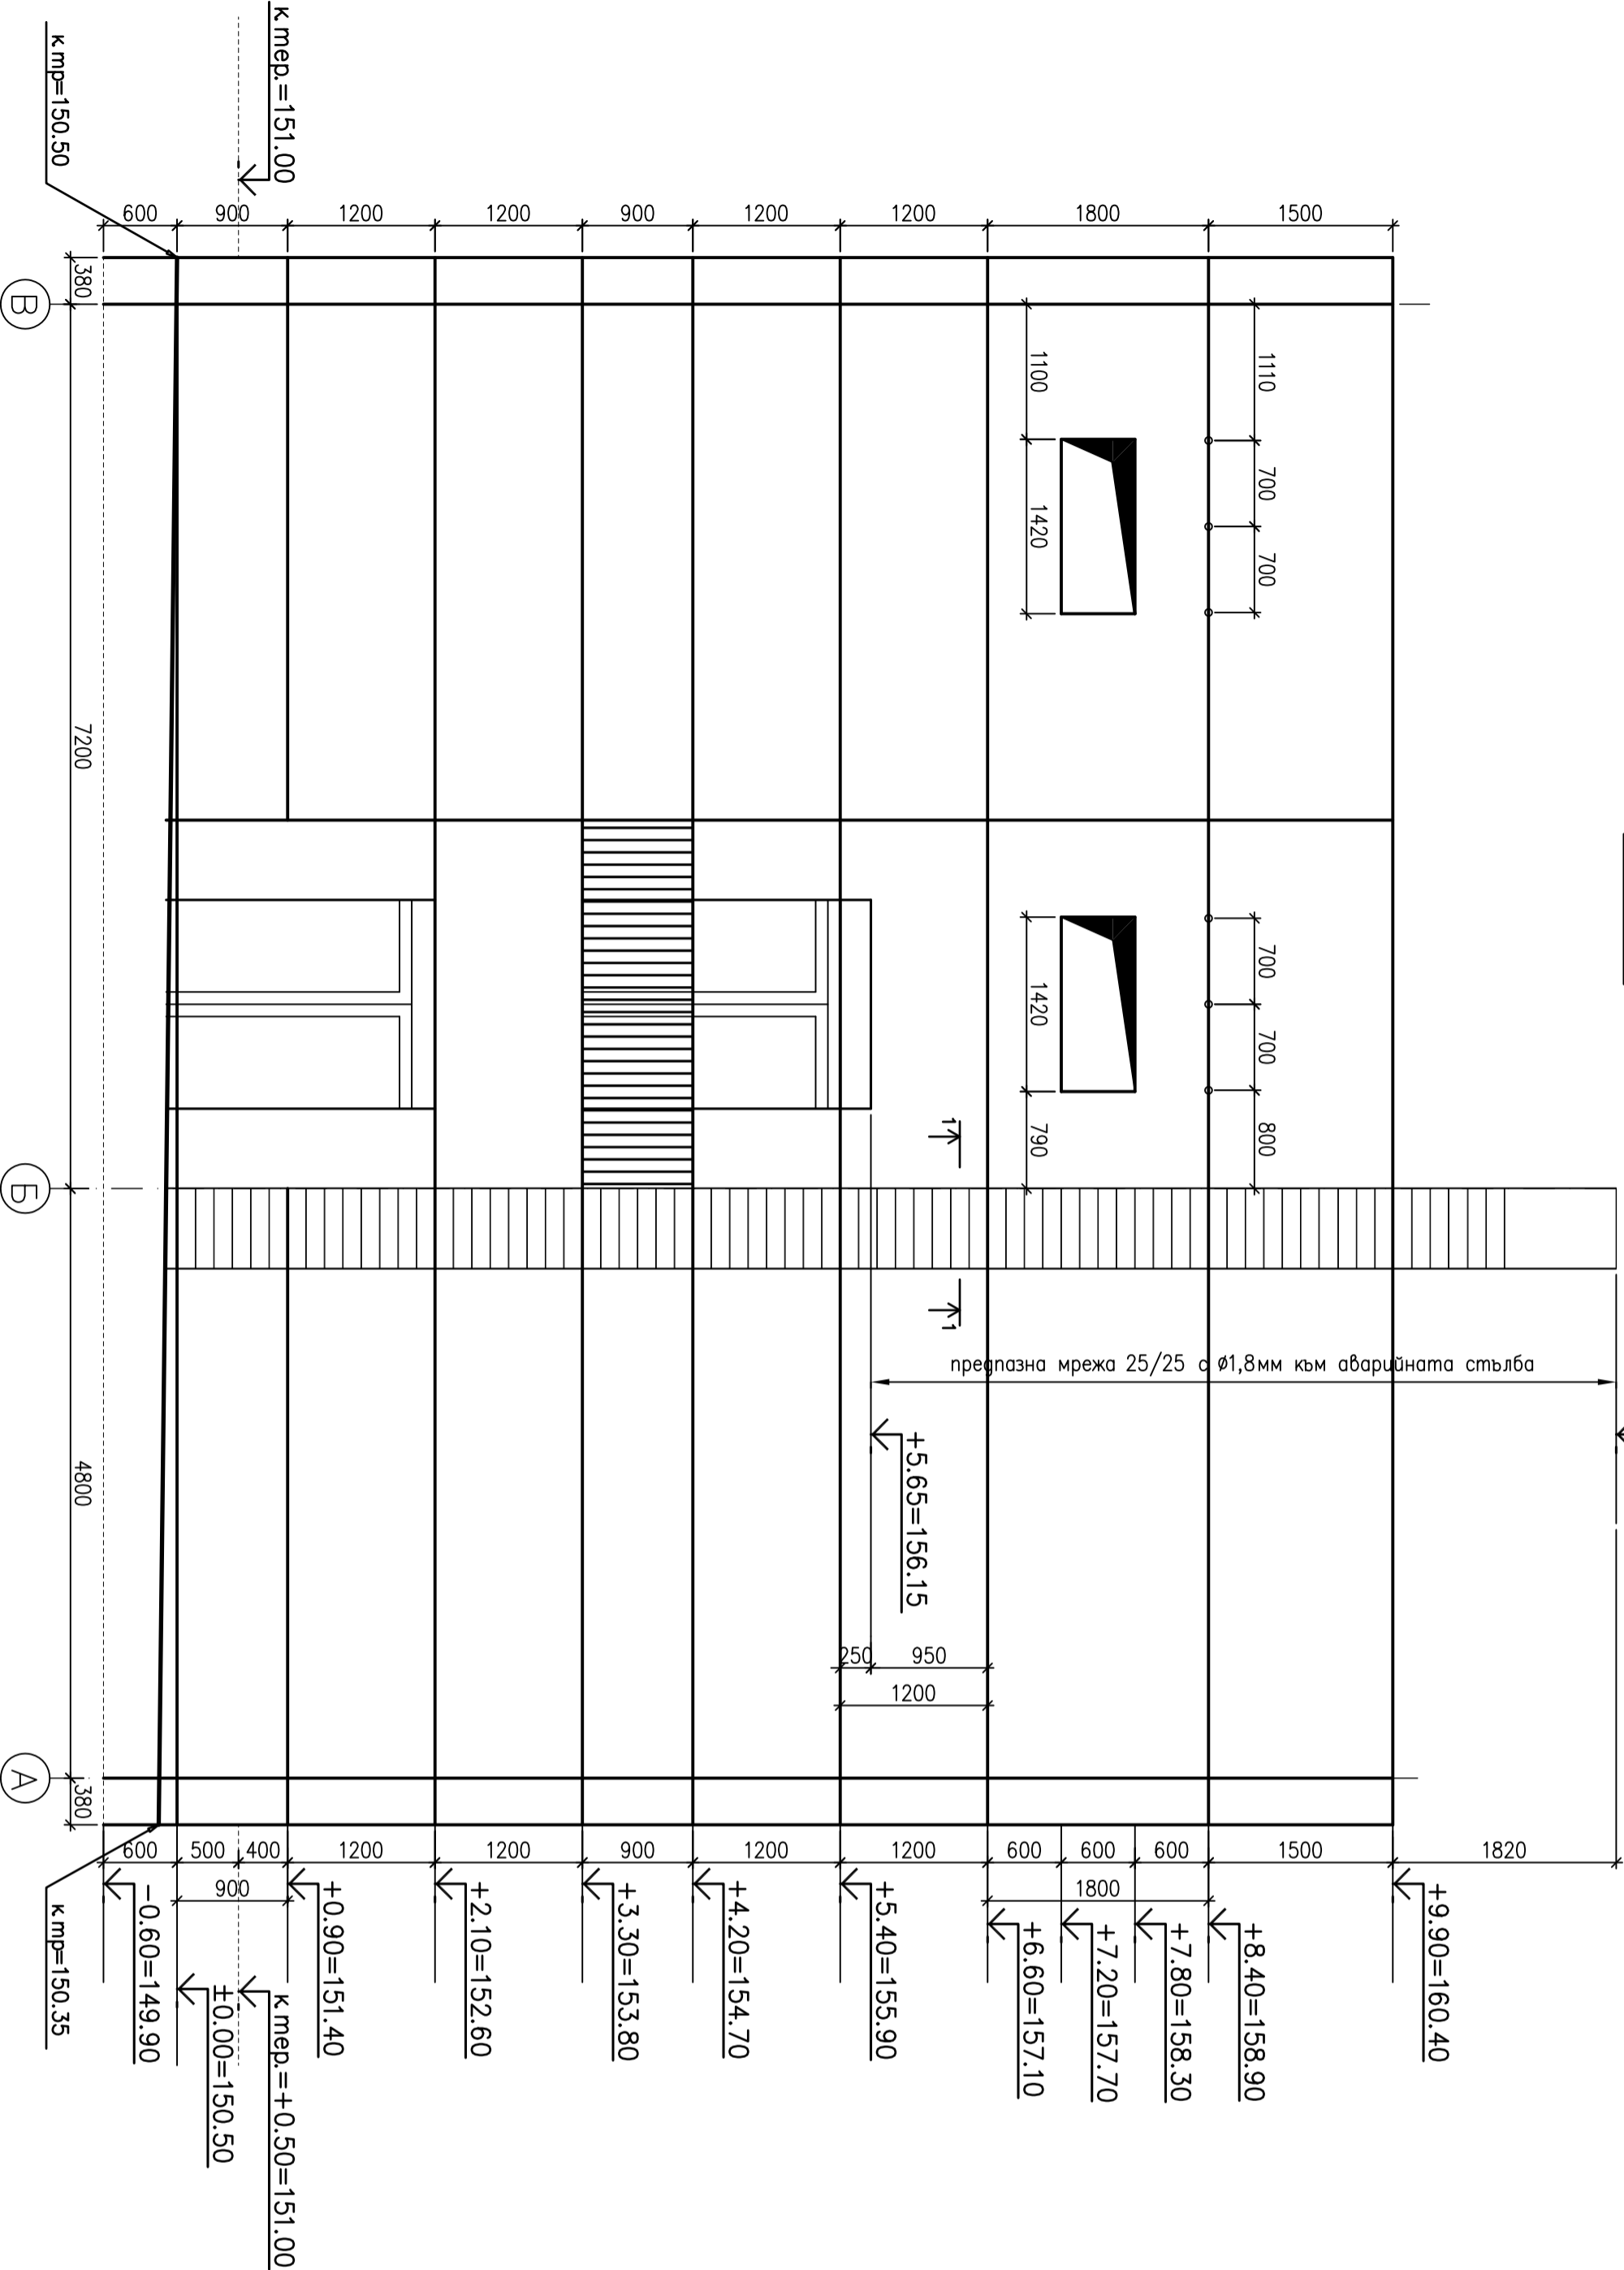

1-1
М 1:10

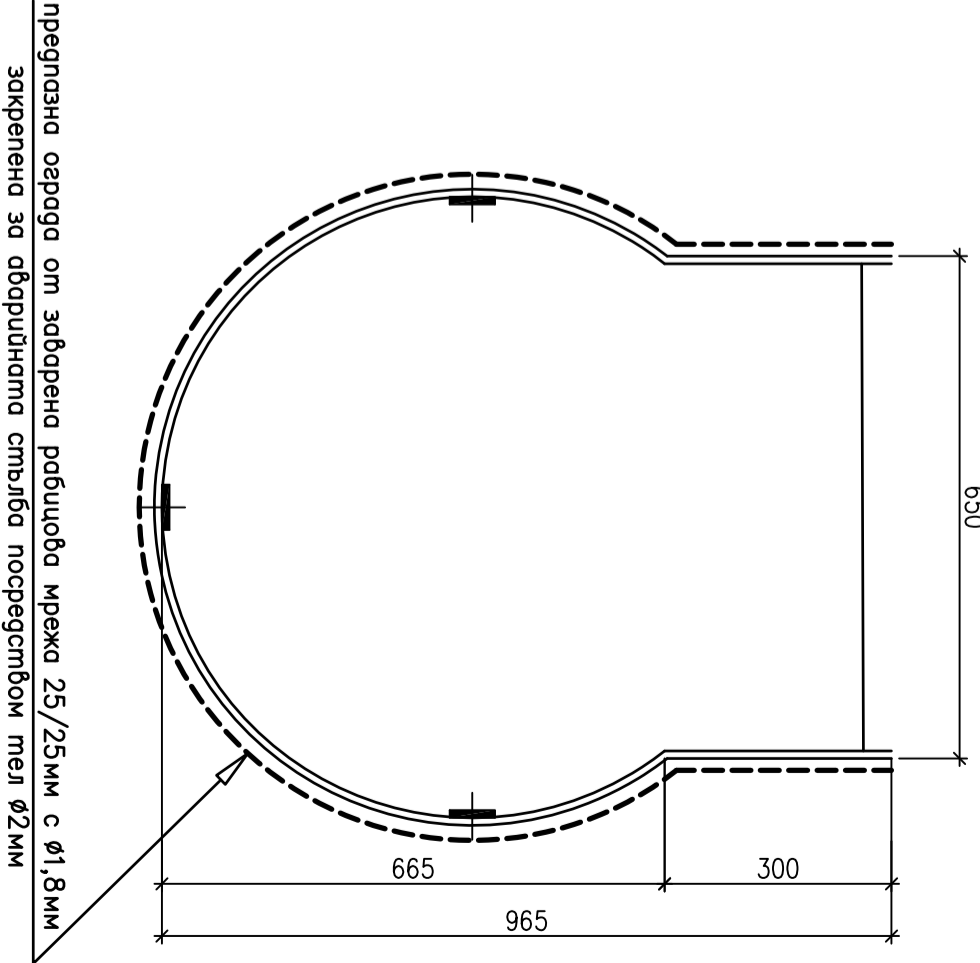

- Забележки:**
1. Предпазната ограда започва от горния ръб на вратата на кота 156.15 и продължава до края на аварийната стълба на кота 162.22.
 2. Закревяването на предпазната ограда за аварийната стълба става със стоманена поцинкувана тел $\varnothing 2\text{mm}$ за всяка шина на стълбата, през около 50cm.

<div><div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div></div>				Предприятие:	"МИНИ МАРИЦА-ИСТОК" ЕАД			
				Обект:	"МИНИ МАРИЦА-ИСТОК" ЕАД			
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект:	Инвентарен номер 328-2014			
Ръководител на управление	инж.Пандев			Ел. провод 20kV от подстанция "Писово" по северния направление				
Главен проектант	инж.Арсениев			неработен бора на рудник "Трояново-Север"				
Р-л отдел	инж.Райнов							
Проектант	инж.Котаранска		03.2014 г.	Чертеж:	Фасада по ос "1" (корпус 1)			
Начертал	инж.Котаранска							
					РП	494	1:50/1:10	
					лист 5	вс. листа 5		Част конструирана