



„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



Management
System
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
www.tuv.com
TÜV RHEINLAND

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на хидравлични повдигачи” – РЕФ.№
120...12019-ПС**

Доставки на стоки

1. Пълно описание на предмета на поръчката:
Доставка на електрохидравлични повдигачи (спирачки).

№	Наименование	Мерна единица	Количество
1	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 50 кгс, ход на буталото 50 мм, с възвратна пружина с усилие 32 кгс, със спирачен клапан, с регулираща пружина, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	4
2	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 80 кгс, ход на буталото 60 мм, с възвратна пружина с усилие 80 кгс, със спирачен клапан, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	1
3	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 125 кгс, ход на буталото 60 мм, с възвратна пружина с усилие 80 кгс, със спирачен клапан, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	3
4	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 150 кгс, ход на буталото 60 мм, с възвратна пружина с усилие 80 кгс, със спирачен клапан, с регулираща пружина, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	5
5	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 250 кгс, ход на буталото 60 мм, с възвратна пружина с усилие 200 кгс, със спирачен клапан, с регулираща пружина, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	3
6	Електрохидравличен повдигач с усилие на подема 320 кгс, ход на буталото 100 мм, с възвратна пружина с усилие 320 кгс, със спирачен клапан, с индикатор за положение с механичен превключвател	брой	1

Възложителят не е длъжен да заявява изделията – предмет на настоящата поръчка в пълен обем и не носи отговорност за това.

Възложителят с оглед на производствения характер на дейността, която осъществява, ще заявява количества от изделията, съобразно възникналите му ремонтни нужди и в рамките на общата стойност на договора.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2.Срок и място на изпълнение

2.1Срок на изпълнение: до 24 /двадесет и четири/ месеца от датата на влизане в сила на договора или до достигане (изчерпване) на общата му стойност, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по – рано. Срок за изпълнение на конкретна заявка- до 90 /деветдесет/ календарни дни след подаване на заявката от Възложителя (отдел „Логистика и контрол“).

2.2Начин на изпълнение: по заявка на възложителя. Срок за изпълнение на заявката – до 90 /деветдесет/ календарни дни от получаването ѝ.

2.3.Възложителят, чрез отдела осъществяващ контрол по изпълнението на договора и Изпълнителя на договора от страна на възложителя, има право да посочи, изпълнението на конкретна заявка да се осъществи еднократно и в цялост. В този случай, при доставка, несъответстваща по номенклатура и количество на изготвената и подадена към Изпълнителя заявка, на Изпълнителя се заплаща след доставка на цялото заявено количество.

3. Предназначение или условия на работа:

Електрохидравличните повдигачи ще работят на открито, в запрашена среда и подложени на вибрации.

4. Технически изисквания към стоката/изделията, и/или материалите влагани при производството на изделията:

4.1.Електрохидравличните повдигачи да са с посочените в Приложение 1.1. габаритни и присъединителни размери.

4.2. Да са предназначени за работа в мрежи с трифазно номинално напрежение 500 V 50 Hz.

4.3.Да са предназначени за работа в мрежи с изолиран звезден център.

4.4..Да позволяват присъединяване на кабел с диаметър до 20 мм.

4.5.Да са оразмерени за режим на работа до 2000 включвания за час при продължителност на включване ED 100 %.

4.6.Да имат степен на защита IP 54 или по-висока.

4.7.Хидравличната сила да се предава на бутален стержен.

4.8. Закрепянето да е осъществено с долна шарнирна връзка с две уши.

- 4.9. Предаването на силата от буталото към спирачния механизъм да се осъществява чрез шарнирна връзка.
- 4.10. Да са предназначени за работа във вертикално положение.
- 4.11. Да са предназначени за работа при температури от -25°C до $+40^{\circ}\text{C}$.
- 4.12. Работната течност да бъде трансформаторно масло.
- 4.13. Датчиците да следят крайно горно положение
- 4.14. Да са нови и неупотребявани. Да са произведени до 6 месеца преди датата на сключване на Договора.
- 4.15. Всеки ел.хидравличен повдигач да бъде придружен с изпитателните му протоколи.

5. Опаковка, маркировка, етикетиране

Всяко изделие да е индивидуална опаковка предпазваща го при транспорт.

6. Документи за доказване на съответствието

Участниците да представят каталози от фирмите производители, с които да удостоверят техническите параметри, габаритни и присъединителни размери. Допуска се каталозите да бъдат на хартиен или електронен носител.

7. Изисквания относно гаранционния срок, срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация; срок за явяване при рекламация, и др.

7.1. Гаранционният срок на всички изделия, предмет на поръчката не може да бъде по-малък от 12 /дванадесет/ месеца след датата на приемане, считано от датата на подписване приемо-предавателния протокол за доставка в склад на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок.

При рекламации, Изпълнителя заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

7.2. Срокът за подмяна при рекламация е до 30 дни, считано от дата на подписване на протокол за рекламация. Гаранционният срок ще бъде удължен с периода, през който машината не може да бъде в експлоатация поради възникналия дефект.

7.3. Изпълнителя се задължава в срок до 5 дни от дата на получаване на уведомление от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на протокол за рекламация. В случай, че Изпълнителя не се яви в посочения срок при Възложителя, рекламацията се приема за приета от Изпълнителя.

8. Документи, които изпълнителят следва да представи при доставка:

- Сертификат за произход (декларация за съответствие)
- Гаранционна карта
- Оригиналнен сертификат за качеството на доставените изделия, издаден от производителя
- Опаковъчен лист
- Документ от завода производител, че доставените изделия са нови и неупотребявани, произведени до 6 месеца преди датата на сключване на Договора
- Фактура - оригинал

ИЗГОТВИЛ: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Петър Петров


СЪГЛАСУВАЛ: Заличено на основание чл. 36а, ал. 3 ЗОП, във връзка с чл. 5, §1, б. „в“ от Регламент (ЕС) 2016/679/

Иван Иванов

Ръководител отдел „Електрооборудване“

Приложение 1.1.

Присоединительные параметры				
Позиция N	h1 ±1	h3 ±1	d1 ±0.1	d2 ±0.1
1	400	20	20.2	12
2,3 и 4	458	25	20.2	16
5	549	25	20.2	20
6	660	25	20.2	20

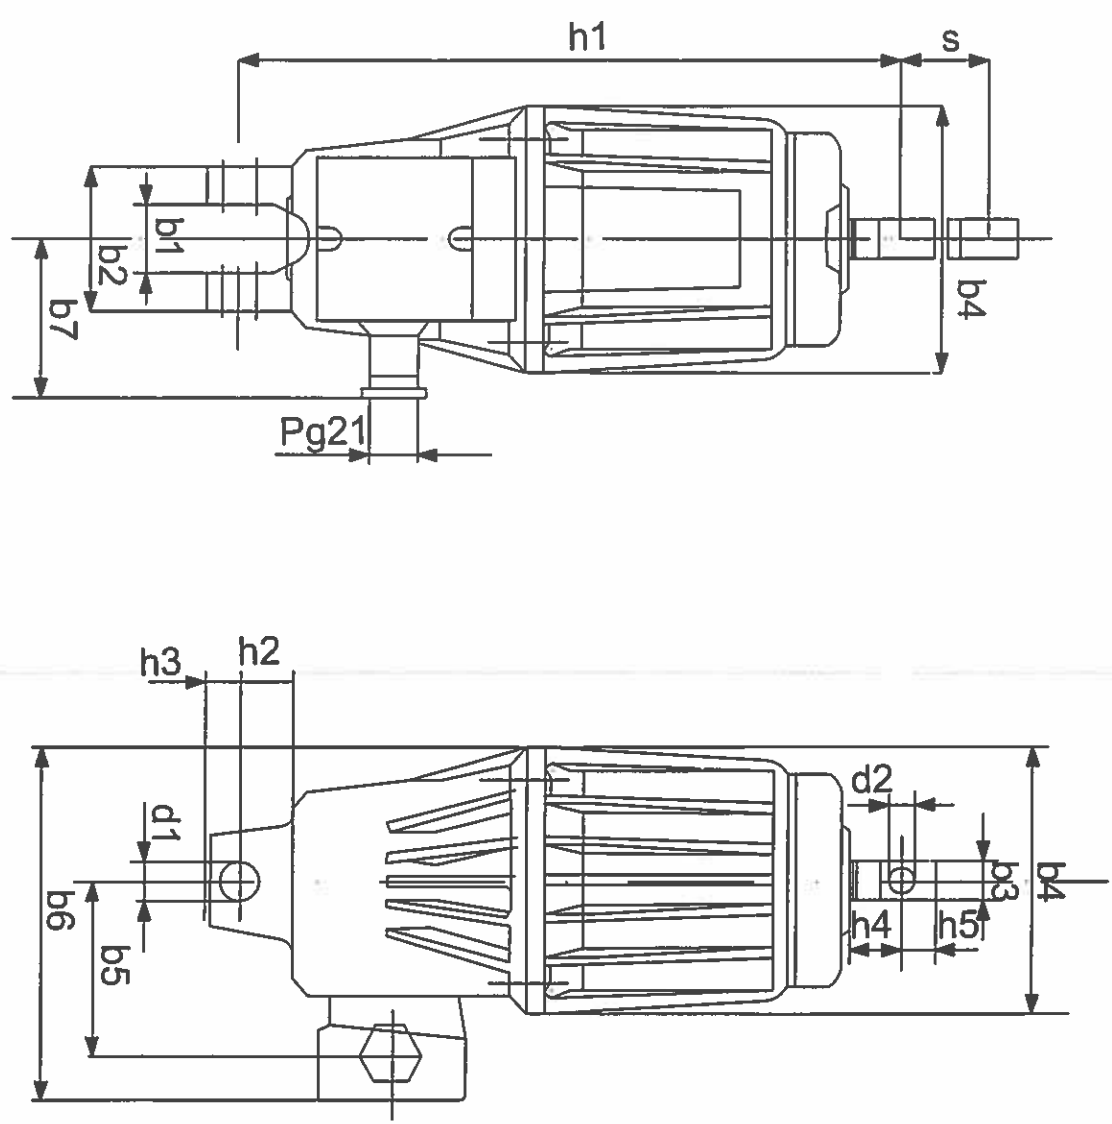

Отс. отс.	Техническое описание	Вид на горелку	Статус на горелку			
	Разработка	Исполнение, год изготовления				
	Одобрено		Изм.	Дата на изг.	Един.	Лист