




РАЗЯСНЕНИЕ №1

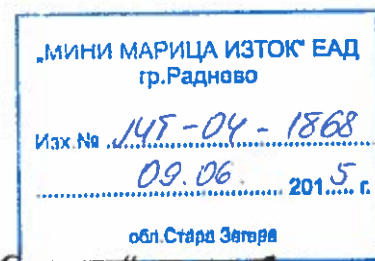

Към публична покана предмет: „Реконструкция на ел.провод 110кV „Сотиров“ до стълб №41” – реф.№ 058/2015г. - ПП

Постъпили са следните въпроси за разяснение по публичната покана:

Въпрос №1

В предоставеният Работен проект, към документите на обществената поръчка е записано, че антикорозионната защита на стълбовете да се изпълни, съгласно изискванията на „НЕК“ ЕАД ПРЕДПРИЯТИЕ „МРЕЖИ ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ“ по Система 01 НЕК-ЕАД П.МВН, като тази система е описана на стр. 26 от Работният проект.

В заглавието на системата е записано: „ЗА НОВИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ. СТОМАНОРЕШЕТЪЧНИ СТЬЛБОВЕ И ЕЛЕКТРОСЪОРЪЖЕНИЯ“, а в описанието на системата е записано, че първоначалната подготовка на повърхностите преди нанасяне на трите слоя антикорозионно покритие трябва да се извърши по следният начин, цитирам: „ПОДГОТОВКА: Sa 2 1 / 2, съгласно ISO- 8 501

Струйно почистване с абразив. Отстраняват се окалината, ръждата, покритията и чуждите вещества. Не се допуска наличие на масла, мазнини, замърсявания и външни включвания. Съществуващите следи от замърсяване трябва да изглеждат само като леки петна под формата на точки или следи - стр. 20 от ISO - 12 944-4 приложение "А" за първична подготовка на повърхностите и т. 2 от забележката към част 4.1. от ISO 8501 - 2.”

Във връзка с гореизложеното, молим за разяснение относно начина на изпълнение на първоначалната подготовка на металните повърхности на съществуващите стълбове на обекта преди нанасяне на антикорозионното покритие - дали се изисква задължително да бъде изпълнена със струйно почистване с абразив на обекта или се допуска за съществуващите стълбове на обекта да се изпълни чрез остъргване на ръждата от металните повърхности чрез метални четки и шпакли /поз. 1. ПОЧИСТВАНЕ /ОСТЪРГВАНЕ/ РЪЖДА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ - 9645,71 м2, в част Б. ЕЛ. ПРОВОД 110кV ИЗВ. „СОТИРОВ“ ОСНОВЕН РЕМОНТ ДО СТ.№41, 1. МОНТАЖНИ РАБОТИ в Количествено – стойностната сметка./

Отговор №1

Видовете СМР по позиция „Почистване /остъргване/ ръжда от метални повърхности“ могат да се извършат чрез остъргване на ръждата с метални четки и шпакли.

Въпрос №2

Преди прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на ел. провод 110 кV „Сотиров“ до стълб №41” – реф.№ 051/2015г. – ПП със Заповед № МТ – 01-241/26.05.2015г., наш представител направи оглед , съгласно изискванията . В резултат имаме Декларация за оглед на обекта , подписана от инж.Петко Петков с дата 26.05.2015г. и стария реф.№ 051/2015г. – ПП. Тъй като обявената отново

процедура има нова дата за оглед 17.06.2015г. и нов реф.№ 058/2015г. – ПП, моля да ни отговорите:

Ще бъде ли валидна тази Декларация, трябва ли да присъстваме на нов оглед и да представим декларация с новия реф. №., или може да нанесем само корекция на реф. № върху Декларацията.

Отговор №2

Не е необходимо извършването на нов оглед. Декларацията на публична покана реф. № 051/2015г.се приема за валидна към настоящата поръчка.

АНДОН АНДОНОВ
Изпълнителен директор

