



Исходно поле 110kV "Байкал"

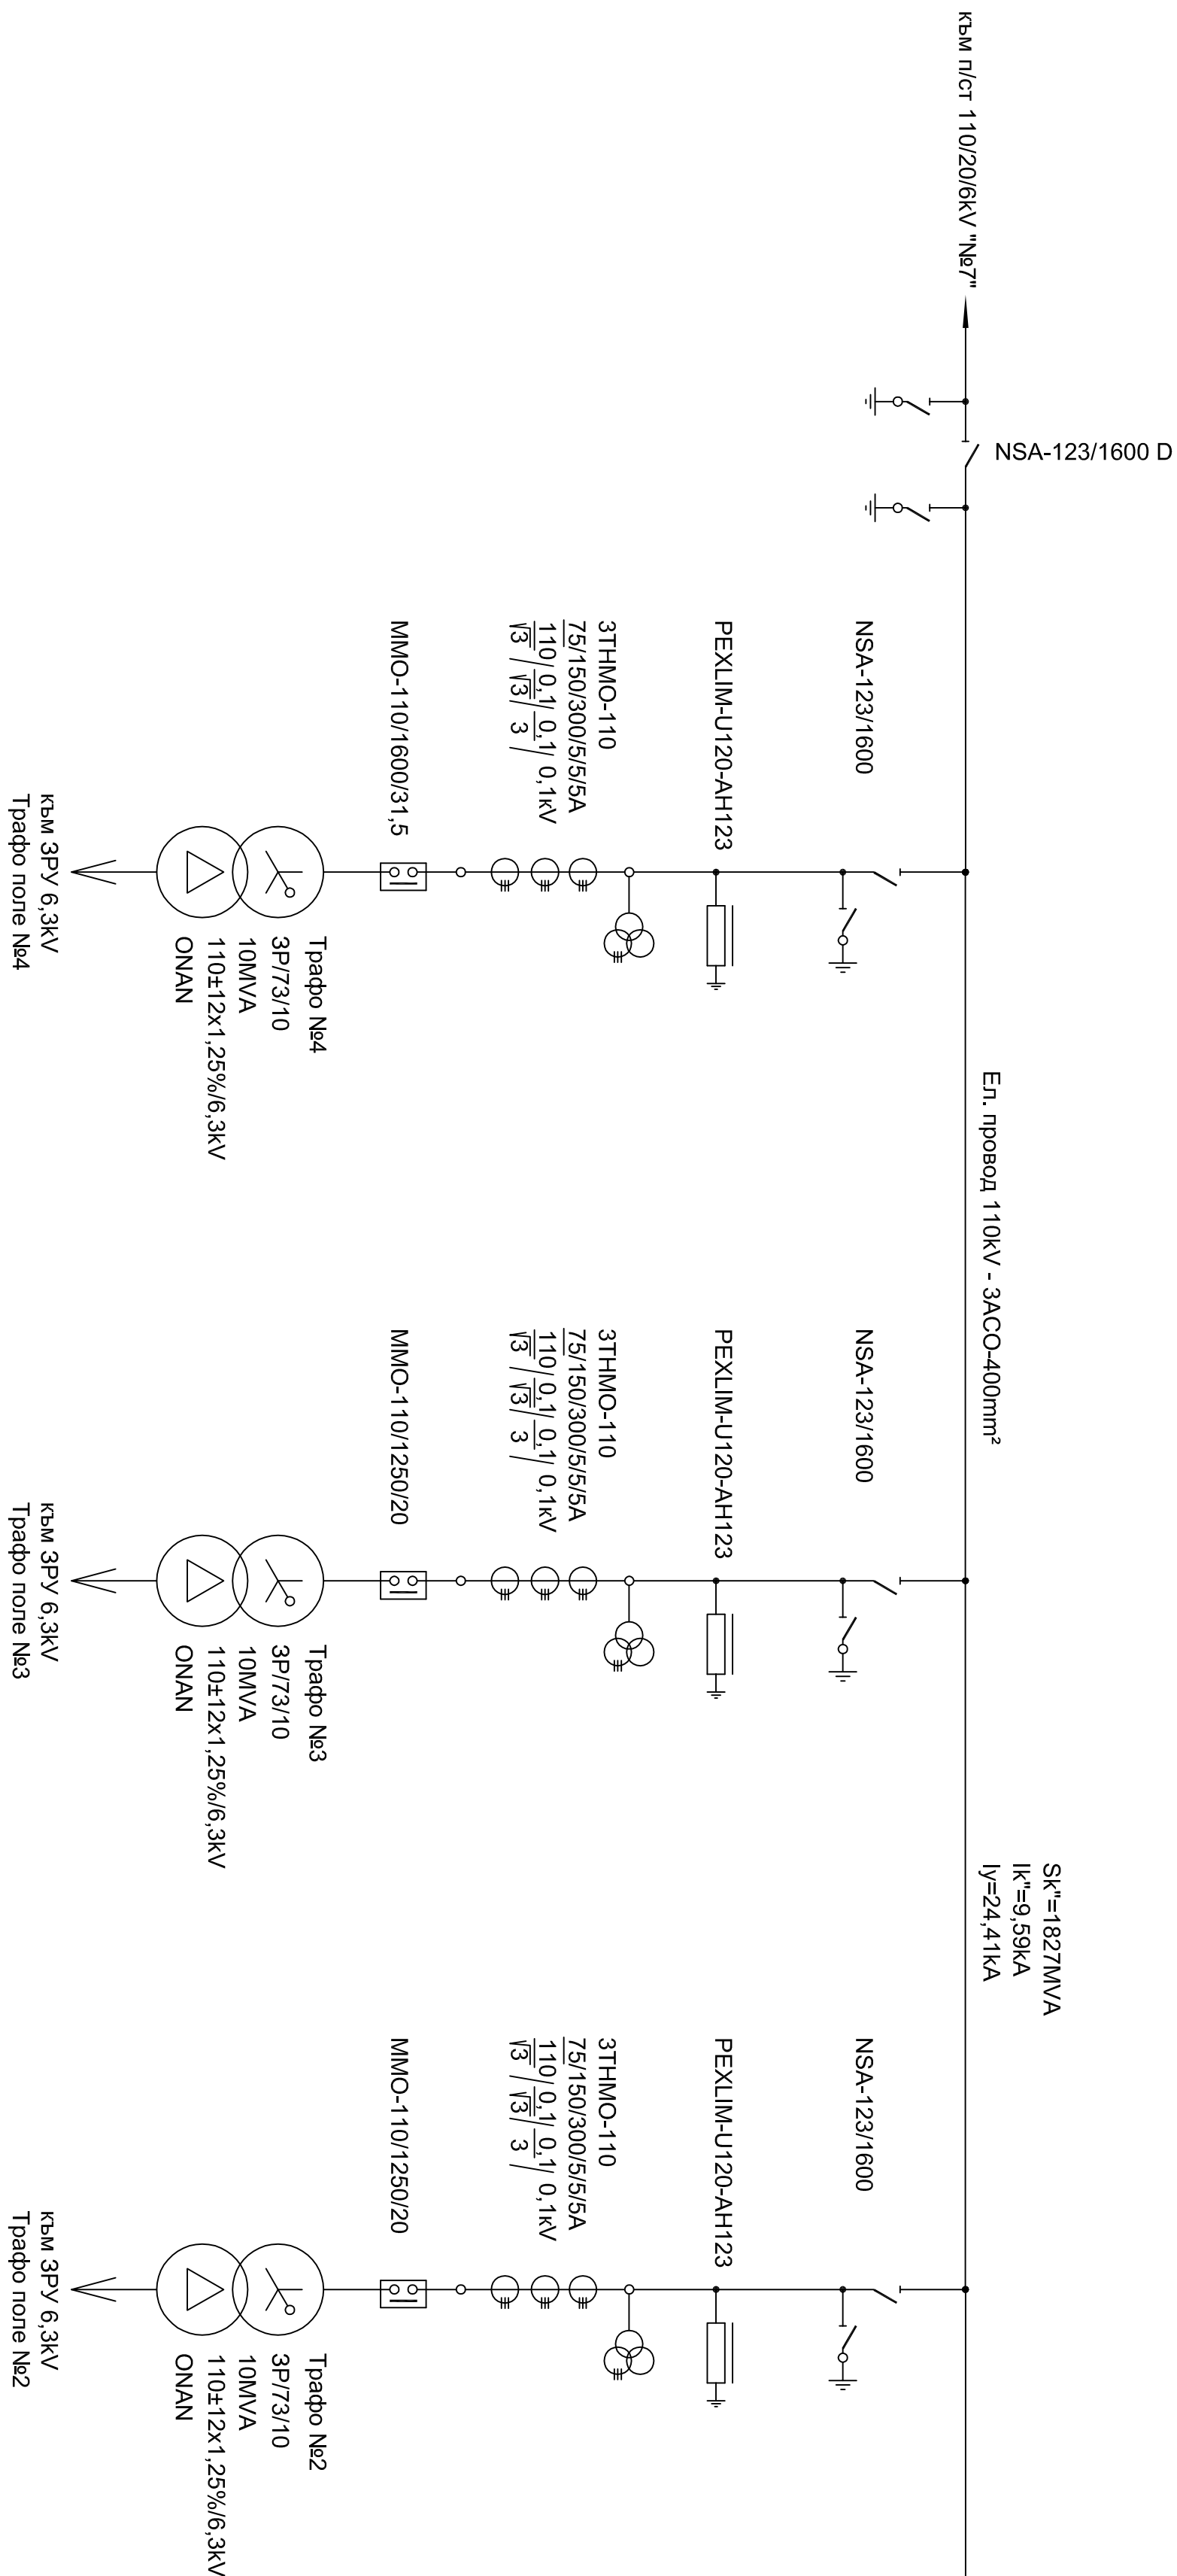


Исходно поле 110kV "Искра"

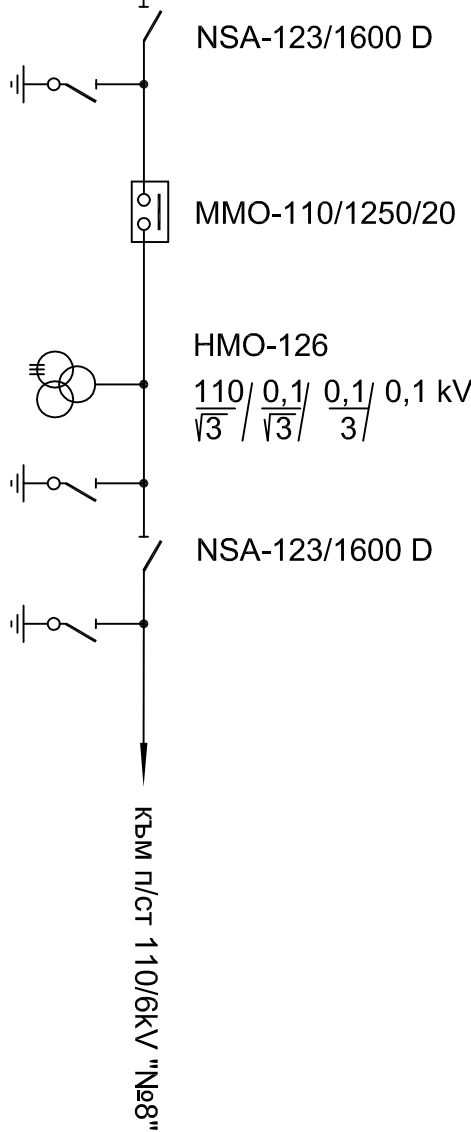

1. ОРУ-110КУ към п/ст 110/6,3кV "№6" е съществуващо и е в експлоатация.
2. Трафо поле №1 е изцяло демонтирано.

Трафо номер №1

 "МИНИПРОЕКТ" ЕАД	Должность	Фамилия	Подпись	Дата	Взыскатель: "МИНИ МАРИЦА ИСТОК" ЕАД Объект: "МИНИ МАРИЦА ИСТОК" ЕАД
	Руководитель подразделения	инж. Гандеев			
	Главный проектировщик	инж. Дреснев			
	Инж. отдел	инж. Воронина			
	КТК	инж. Иванов			
	Проектировщик	инж. Иванов			
	Проектировщик	инж. Конев			
	01.2013 г.				
Подобъект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110кV и командная зала. Изводно поле "Байкал". Пьравична коммунация. Чертеж: Единичная схема на ОРУ 110кV. Съществуващо положение					
Инвентарен номер 96-13					Часть ЕЛЕКТРО
Фаза	Шифр	Мауаб			
ПП	491	-			
Дист 1	Всичко листа 5			Часть ЕЛЕКТРО	
Часть					