


Послед при отворена врата

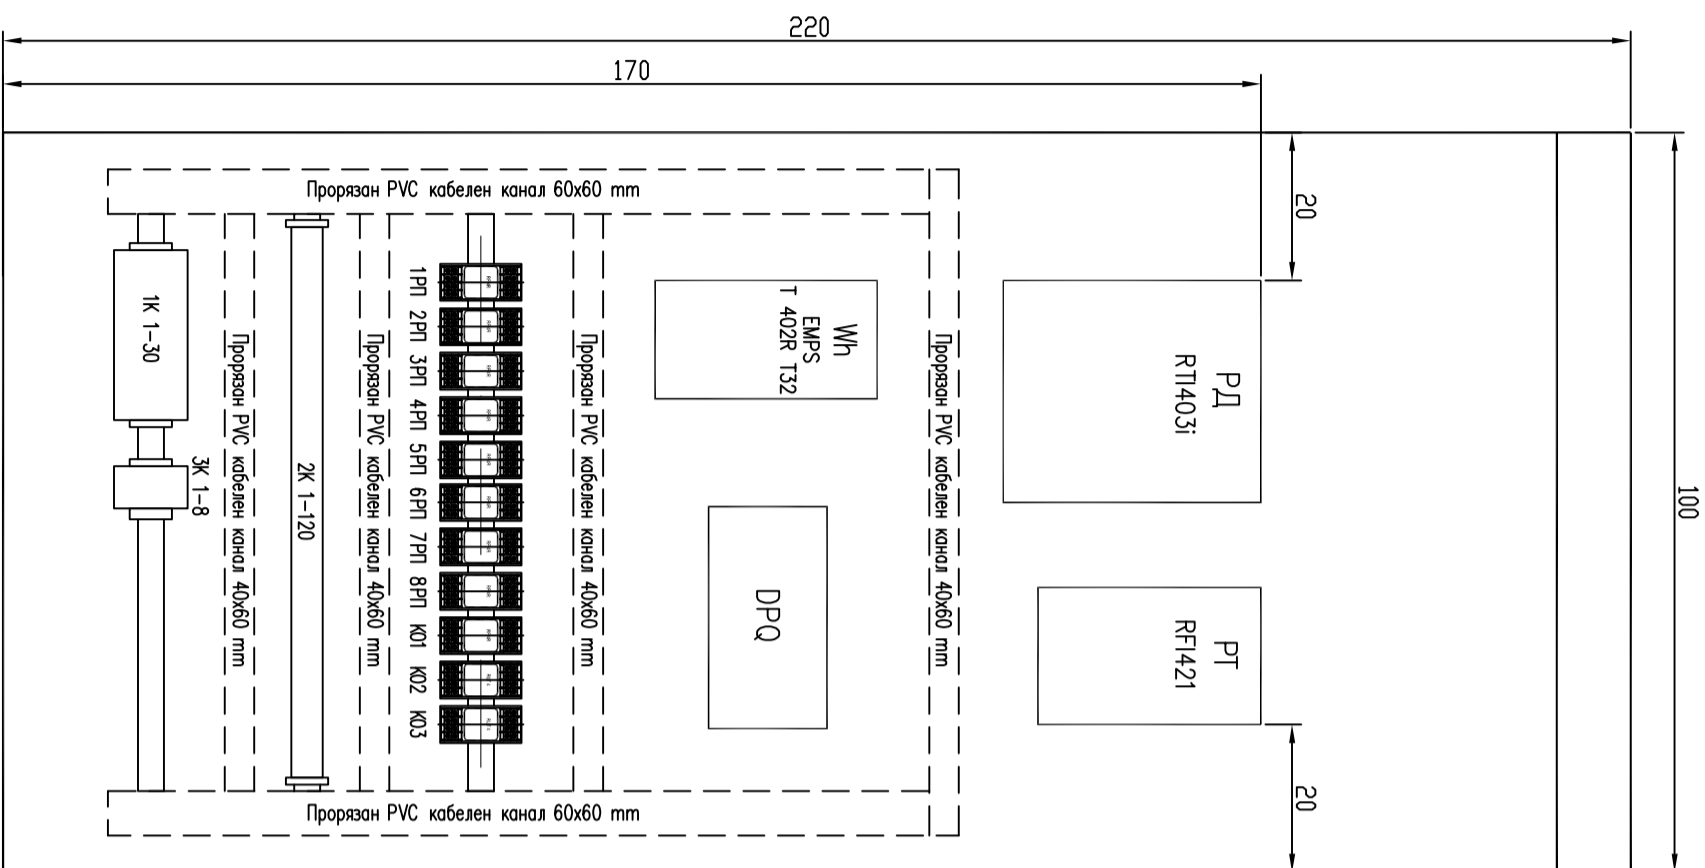

Апаратура, новомонтирана на релейно табло трансформатор					
1	1РТ	Комплексна токова защита	РЕ1 421	5А, 110V DC	1 Росоп
2	1РД	Диференцијална защита на трансформатор	РТ1 403	5А, 110V DC	1 Росоп
3	1РТ-8РП K01	Реле помошно с цокъл за монтаж на DIN рейка	RF-4R	110V DC	9 Arteche
4	K02, K03	Реле помошно с цокъл за монтаж на DIN рейка	RU1-4	01704 110Vdc, 100ms	2 Arteche
5	DRQ	Датчик за моќност б аналогови входи			1

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Схемата важи за Тафо 2, Тафо 3 и Тафо 4.
2. Електромехът и гатчикът за мощност са съществуващи

Възложител: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
Обект: "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД					
	"МИНПРОЕКТ" ЕАД				
	Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	
	Ръководител наравление	инж. Пандевозов			
	Главен проектант	инж. Арсениев			
	Н-к отдел	инж. Маринова			
	Проектант	инж. Маринова			
	Проектант				
2014 г.					
Подобект: Подстанция №6. Реконструкция ОРУ 110 кV и командна зала. Вторична комутация на страна 110 kV Тrafo 2, Трафо 3 и Трафо 4					
Чертеж: Релейно табло. Разположение на апаратурата и спецификация Трафо 2, Трафо 3 и Трафо 4.					
Инвентарен номер 716-14			Фаза		
			Шифър		
			Мащаб		
Пл			492 -		
Лист 33			Всичко листа 66		
Част Електро					