
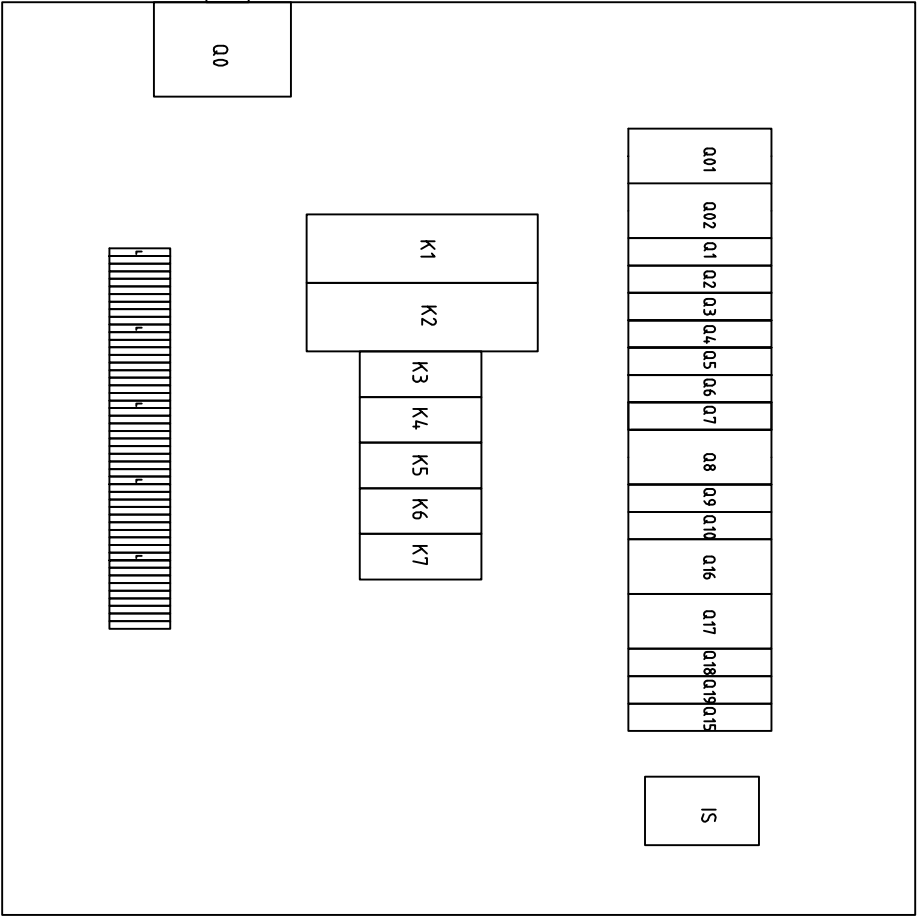
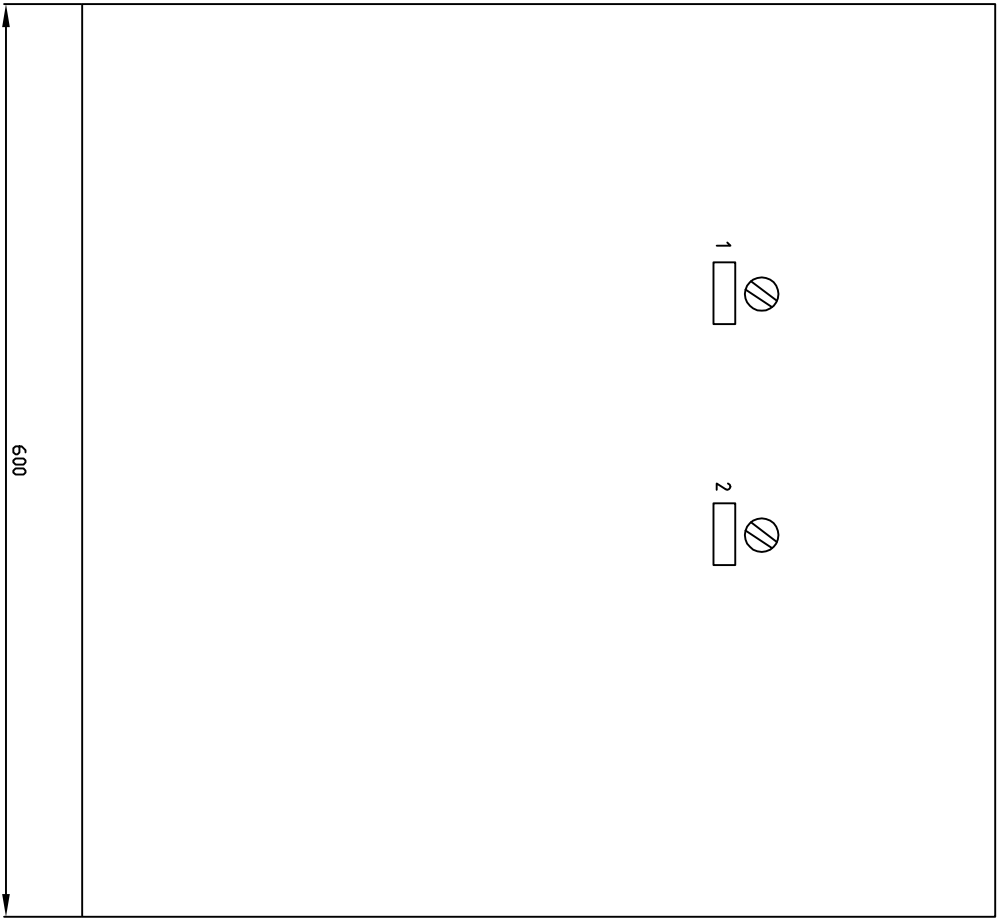


12	Q18,Q19	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=16A крива C	2	
11	Q16,Q17	Авт.прекъсвач,комбиниран двуполусен In=16A с деф.токова защита до 16 A, чувст.30mA	2	
10	K1,K2	Моторна защита In=1-1.6A; Uбоб=230VAC	2	
9	Q7,Q9	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=1A крива C	2	
8	Q10,Q15	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=6A крива C	2	
7	Q0	Товаров прекъсвач In=40A	1	
6	IS	Импулсен стабилизатор 220VAC/24VDC	1	
5	Q8	Авт.прекъсвач,комбиниран двуполусен In=0,5A крива C	1	
4	X1	Клеморед 2,5mm ²	60	
3	Q1-Q6	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=1A крива C	6	
2	K3 - K7	Реле помощно щепселно 4CO Uбоб=24VDC	5	
1	SA, SA1	Режимен ключ двупозиционен	2	
№	Означение	Наименование и тih. x-ка.	Бр.	Забележка

Надписни табелки на фасадата на таблото			
№ на табелката по ред	Обозначение на апарата	Текст на надписа	
		Позиционно обозначение	Оперативен надпис
1	2	3	4
1.	SA	Ръч./Авт.	вентилатори дим и въглероден окис (CO)
2.	SA1	Ръч.	жалузи

<div> ”МИНИПРОЕКТ” ЕАД</div>				Предприятие: "Мини Марица изток " ЕАД		
				Обект: "Мини Марица изток" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Запи за отзих и провеждане на регламен тиражи почивки;Архив и гаражи на "Мини Марица-изток" ЕАД - променени по време на строителството III етап-1 гаражи	Архивен номер 1348-17	
Р-л направл.	инж.А.Пандезов				Фаза	Шифър
Гл.проект.	инж.И.Арсениев				Мащаб	
Н-к отдел	инж.Н.Николов					
Проектант	инж.Г.Златанов					
Начертал				Чертeж: Външен вид и разположение на апаратите в него.	РП	491
			11.17		Лист№ 9	Общо листи 9
					Част:Автоматизация	



12	Q18,Q19	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=16A крива C	2	
11	Q16,Q17	Авт.прекъсвач,комбиниран двуполуосен In=16A с деф.токова защита до 16 A, чувст.30mA	2	
10	K1,K2	Моторна защита In=1-1.6A; Uбоб=230VAC	2	
9	Q7,Q9	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=1A крива C	2	
8	Q10,Q15	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=6A крива C	2	
7	Q0	Товаров прекъсвач In=20A	1	
6	IS	Импулсен стабилизатор 220VAC/24VDC	1	
5	Q8	Авт.прекъсвач,комбиниран двуполуосен In=0,5A крива C	1	
4	X1	Клеморед 2,5mm ²	60	
3	Q1-Q6	Авт.прекъсвач,комбиниран еднополюсен In=1A крива C	6	
2	K3 - K7	Реле помощно щепселно 4CO Uбоб=24VDC	5	
1	SA, SA1	Режимен ключ двупозиционен	2	
№	Означение	Наименование и тih. x-ка.	Бр.	Забележка

Надписни табели на фасадата на таблото			
№ на табел-ката по ред	Обозначение на апарата	Текст на надписа	
		Позиционно обозначение	Оперативен надпис
1	2	3	4
1.	SA	Ръч./Авт.	вентилатори дим и въглероден окис (CO)
2.	SA1	Ръч.	жалузи

<div>❏</div> ”МИНИПРОЕКТ” ЕАД					Предприятие: "Мини Марица изток " ЕАД		
					Обект: "Мини Марица изток" ЕАД		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Зали за отзих и провеждане на регламен тиражи почивки;Архив и гаражи на "Мини Марица-изток" ЕАД - променени по време на строителството III етап-1 гаражи	Архивен номер 1348-17		
Р-л направл.	инж.А.Пандезов				Фаза	Шифър	Масщаб
Гл.проект.	инж.И.Арсениев						
Н-к отдел	инж.Н.Николов				Чертеж:		
Проектант	инж.Г.Златанов				Външен вид и разположение на апаратите в него.	РП	491
Начертал					Лист№ 9	Общо листи 9	
			11.17		Част:Автоматизация		