


шина система в съществуващо  
електромерно табло

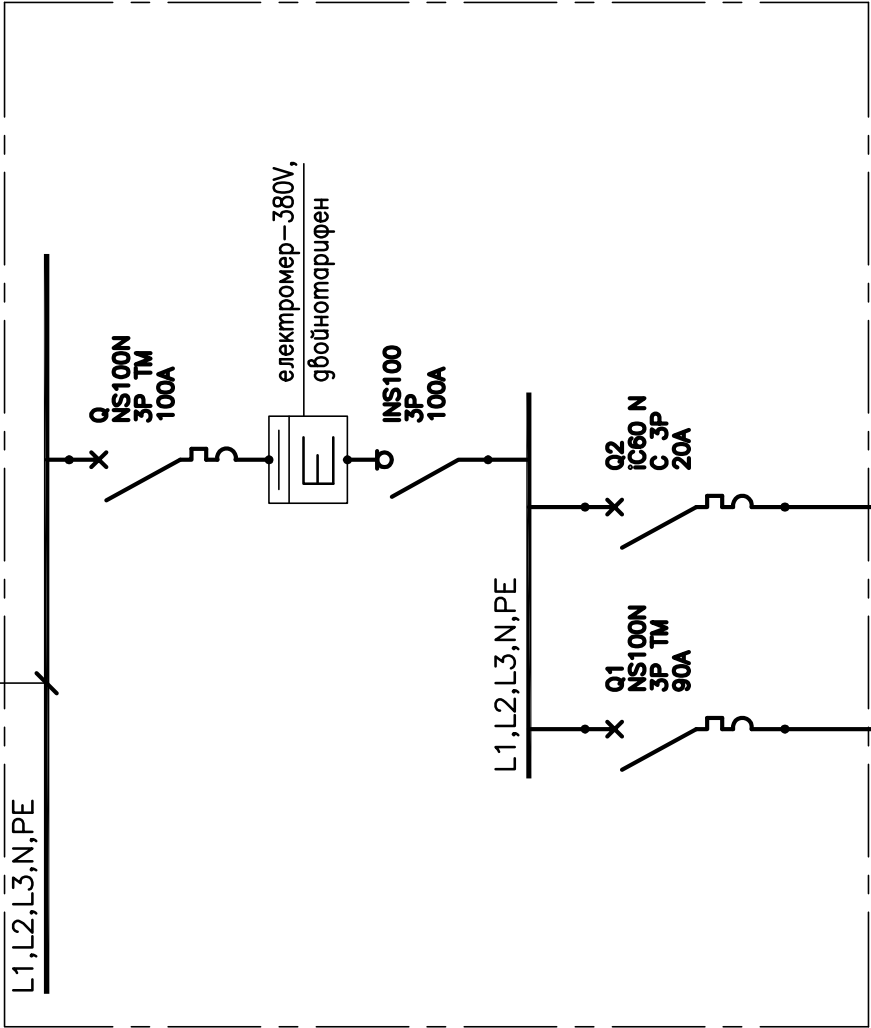

ЗАБЕЛЕЖКИ:

- Апаратурата от еднолинейната схема показана в настоящия чертеж да се монтира (добави) към съществуващото електромерно табло.
- Апаратурата е избрана по каталога на SCHNEIDER ELECTRIC.
- При замяна типа на апаратурата да се преизчисли схемата.

Токъв кръг	No	1	2	Общо въвсвг
Лампен излаз	бр.	–	–	–
Конт. излаз	бр.	–	–	–
Раб. мощност	kW	36.820	0.560	37.38
Номинален ток	A	69.93	1.06	70.99
Фаза		L1, L2, L3	L1, L2, L3	L1, L2, L3
Захранващ кабел	тип	СВТ	СВТ	съществуващ
	mm <sup>2</sup>	5x95	5x6	съществуващ
Консуматор		РТО	РТ	Ke=1
				Pr=37.38kW Ip=70.99A

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

"МИНПРОЕКТ" ЕАД				Възложител: Община гр. Раднево	
				Обект: Разширение на гробищен парк в землището на гр. Раднево	
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Инвентарен номер	
Ръководител направление	инж.Пандезов		VII.2016г.	803-16	
Проектант	инж.Арсениев				
Р-л отдел	инж.Георгиева				
Проектант	инж.Тодоров				
				Чертеж: Еднолинейна схема	
				фаза	Шифър
					Масшаб
				лист 3	вс. листа 3
				част: електро	