



# „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на хидросъединител 1000 TE-X”

реф. № 133/2018

- Пълно описание на предмета на поръчката:  
Доставка на хидросъединител 1000 TE-X

Количество

№	SAP №	Наименование	Мерна единица	Количество
1	2*11727	Хидросъединител тип 1000 TE - X	бр	2

\*1000 TE-X е производство на „VOITH Turbo“ Германия .

- Срок за изпълнение на договора -12 месеца от сключването. Еднократна доставка.

- Предназначение или условия на работа - предава мощност 1000 kW от двигател към редуктор при номинални обороти 990 об./мин .

- Технически изисквания към изделието –

Строителна дължина 896 мм. Габаритни и присъединителни размери по приложения чертеж.

Работни характеристики :

-хидросъединител типоразмер 1000 kW с външна помпена турбина и константно напълване;

-работен диапазон до 1500 об/мин.

-средната стръмност на характеристика на хидросъединителя в интервала 300÷600 об/мин 30÷55° градуса, в интервала 700÷1500 об/мин 50°± 5°

- температура на изключване 140°C.

- При предлагане на еквивалент участника изрично посочва стръмността (ъгли на наклона) на работната характеристика на хидросъединителя, за интервала обороти 300÷600 об/мин ..... и интервала 700÷1500 об/мин .....

Еквивалентността на размерите и характеристиките се доказва с чертеж/и на изделието заверено от производителя.

- Доставката включва :

-спирачна шайба Ø 630 мм L 236 мм;

-присъединителен еластичен пакетен съединител ЕРК група 1000 с размери: габаритен -210 мм , делителен диаметър- ф580 кб мм, еластични елементи-

40x40x20мм ;

-монтажни и демонтажни елементи ;

-наблюдателно стъкло за маслото;

-комплект безконтактни термо изключватели BTS .

- Опаковка в дървен сандък.

6.Изисквания относно гаранционния срок:


- гаранционен срок 12 месеца от датата на доставка;
- срок за отстраняване на дефекти появили се по време на нормалната експлоатация до 60 дни от дата на получаване на протокол за рекламация.

7.Документи, които изпълнителят следва да представи при доставката :

- сертификат за качество от производителя;
- каталог на изделието;
- инструкция за монтаж и демонтаж;
- гаранционна карта;
- фактура.

8. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

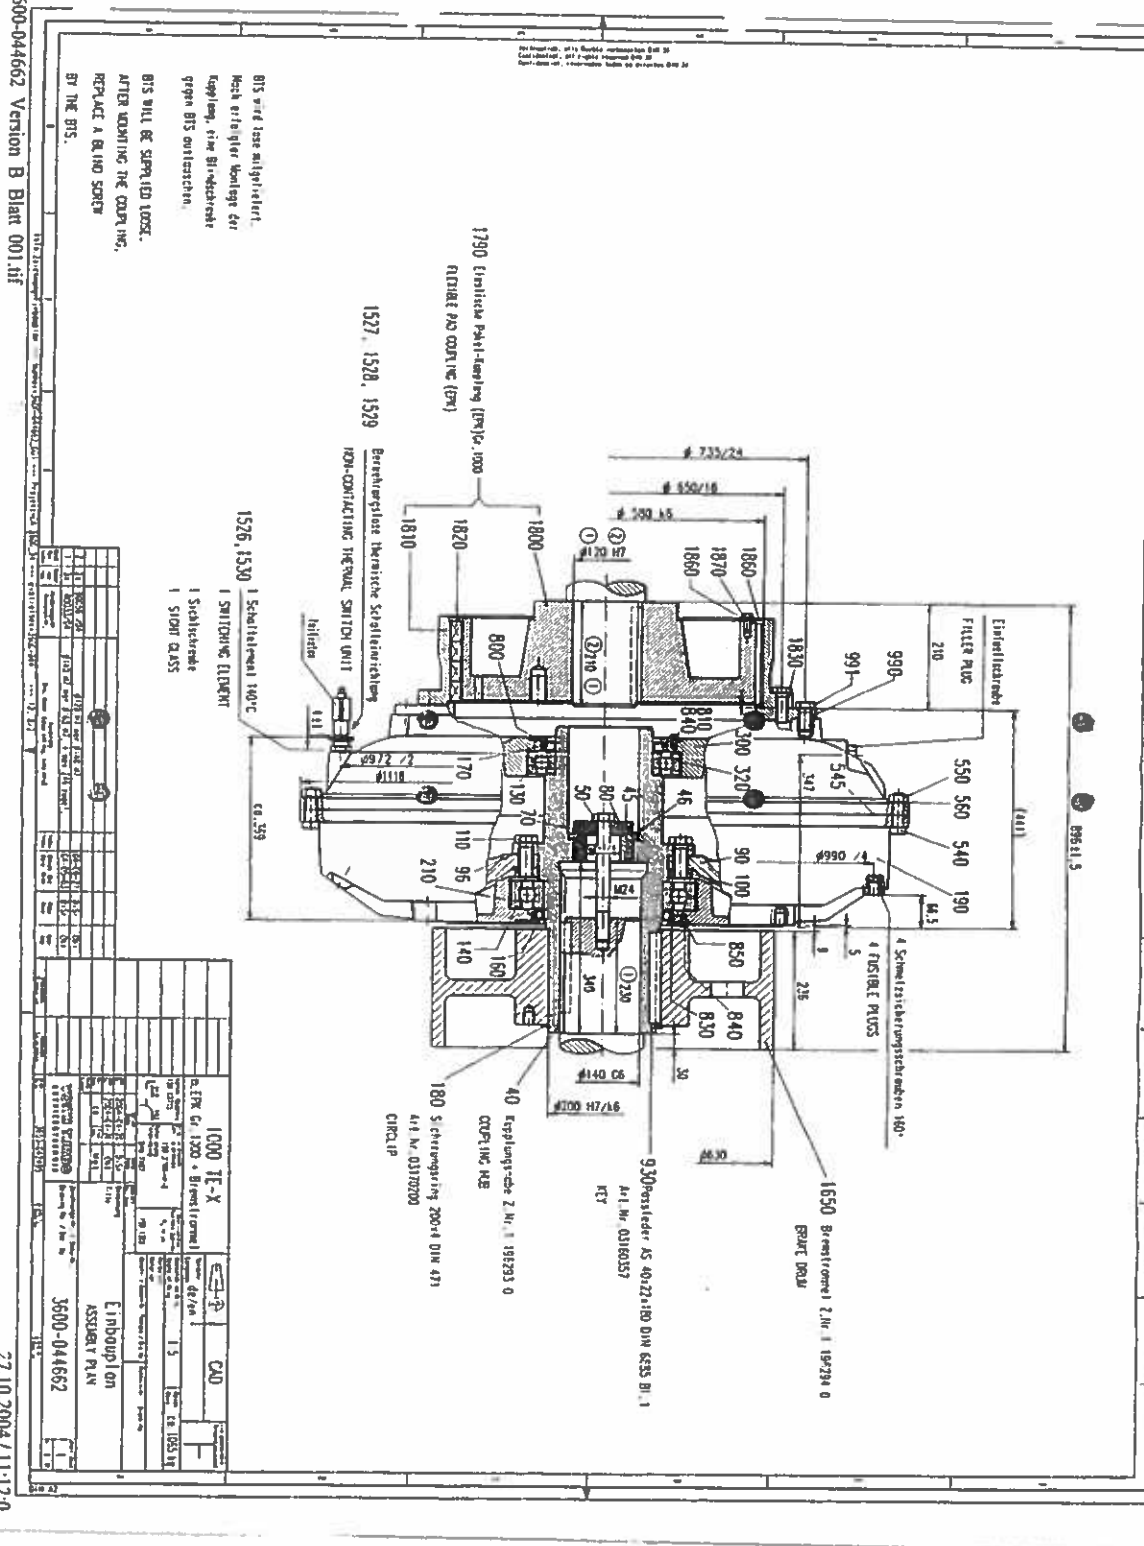

Заличено по чл.2 на ЗЗЛД

ТВЛ :  
 лий Петков .....

**СЪГЛАСУВАЛ:**                      Заличено по чл.2 на ЗЗЛД  
Антон Драгов .....  
Ръководител отдел „Механооборудване“