




Разпределително табло, РТ, метално, стенно, IP54, с прибл. размери: 600/600/250mm

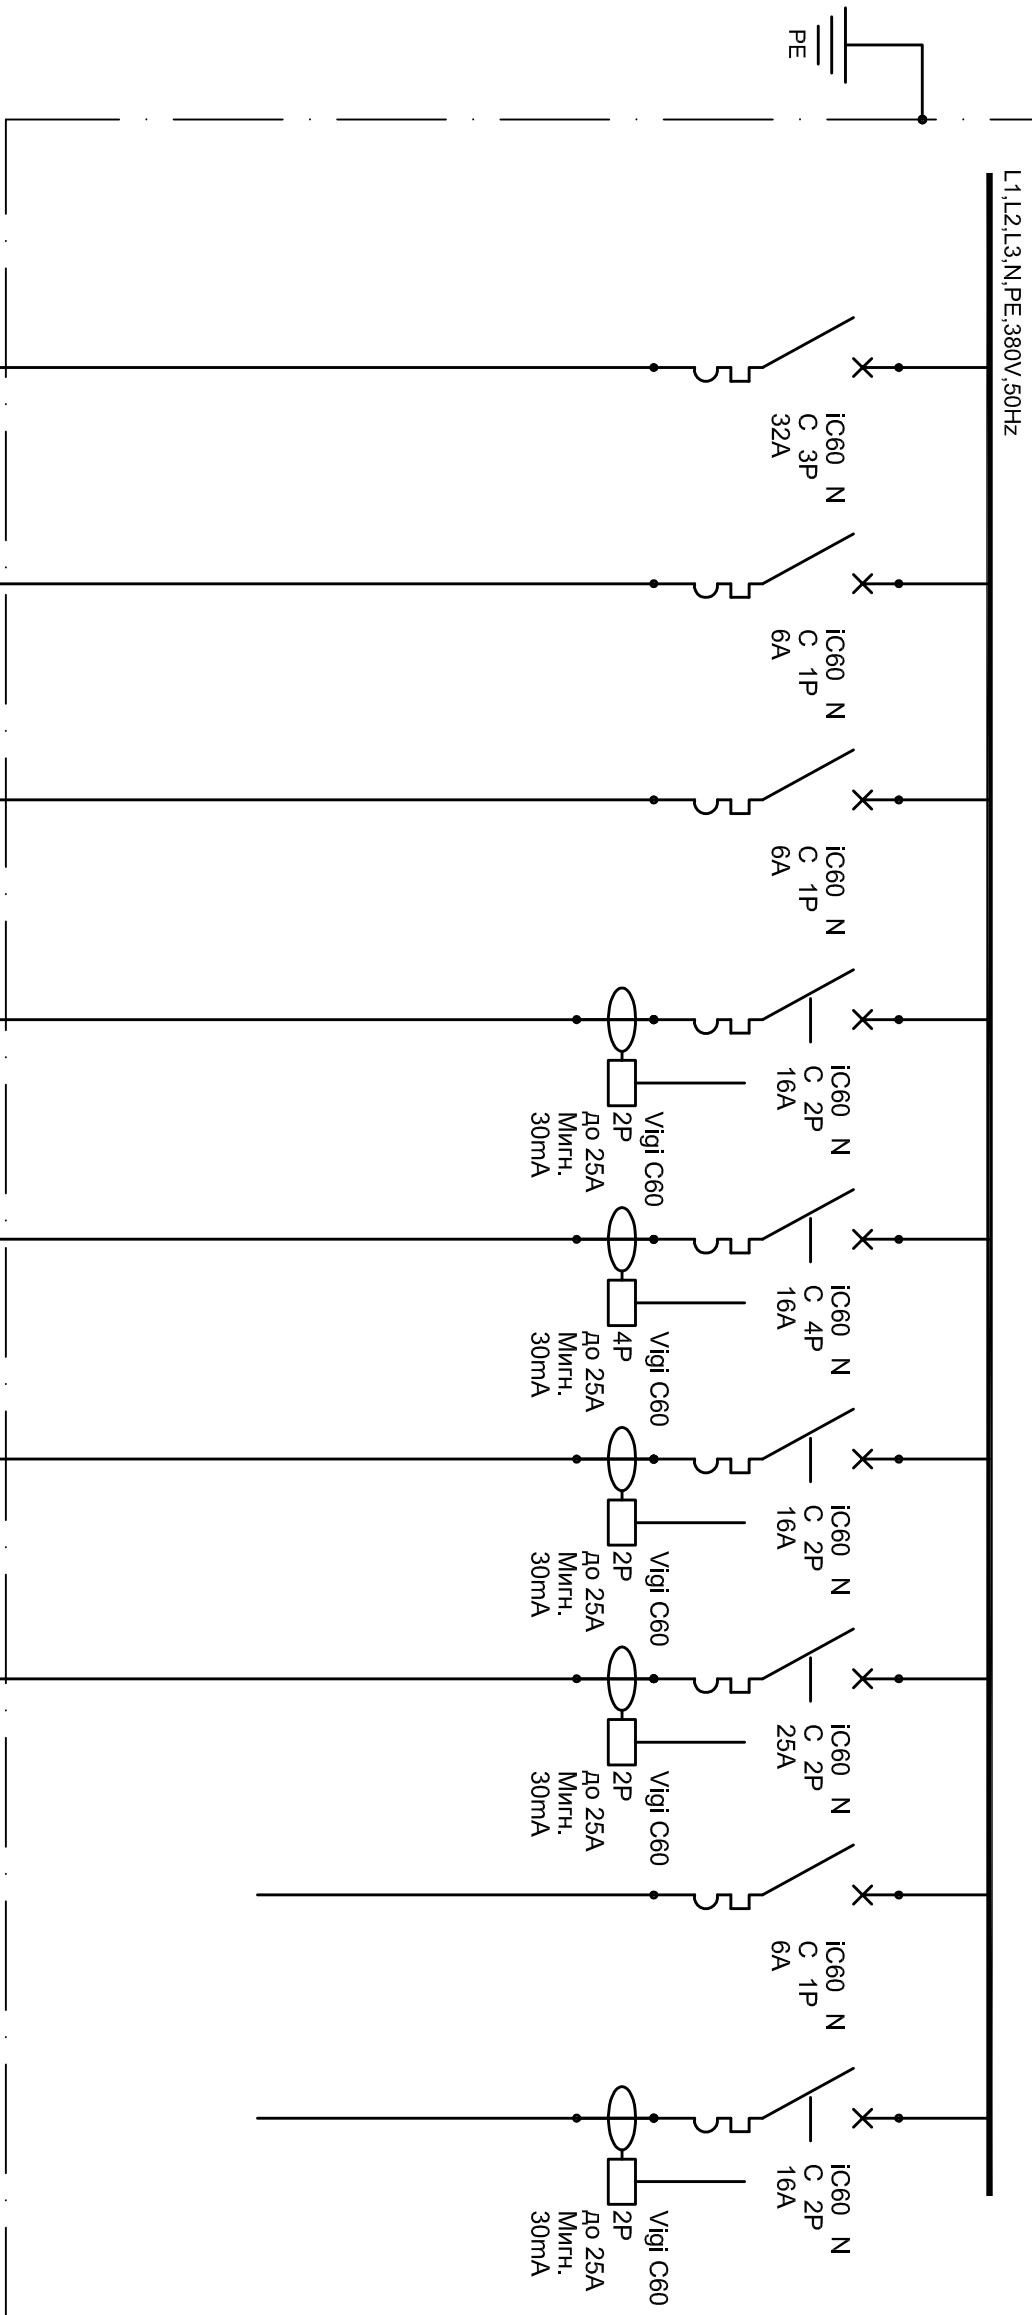

Токов кръг	№		1	2	3	4	5	6	7	8
Фази	—	L1, L2, L3, N, PE	L1, N, PE	L2, N, PE	L3, N, PE	L1, L2, L3, N, PE	L1, N, PE	L2, N, PE	L1, N, PE	L2, N, PE
Консуматор	—	Въвод	Евакуационно осветление	Редовно осветление	Контактг 230V	Контактг 380V	Отоплителен панел	Климатик	Резерва	Резерва
Инсталирана мощност	kW	11,76	0,006	0,10	2,000	5,000	2,00	2,65	-	-
Работна мощност	kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Работен ток	A	22,33	0,03	0,57	11,36	9,50	11,36	15,06	-	-
Кабел /тип и сечение/	—	CBT 5х6mm²	CBT 3х1,5mm²	CBT 3х1,5mm²	CBT 3х2,5mm²	CBT 5х2,5mm²	CBT 3х2,5mm²	CBT 3х4mm²	-	-

ПРОЕКТАНТ:	ВЫПОЛНИТЕЛЬ:
------------	--------------

 <b>МННПРОЕКТ БАУ</b>		 <b>• МННН МАДНИЦА-КЕСТОК • БАУ</b>	
ДЛЪЖНОСТ	ИМЕ, ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ОБЕКТ:

Рыководитель направления	инж. Н.Стойменов	"Мини Марица - изток" ЕАД
Рыководитель проект	инж. В. Василев	

Рыководитель отдел	инж. Ш. Кочев	
-----------------------	---------------	--

Проектант	инж. В. Кончев	ПОДОБЕКТ:

Проектант	тех. Р. Потова	Проектиране на термоизолирана и климатизирана електро къща и монтаж на междинна част на настилообразувател Аs 6300
Печат на проеканта		

--	--

ЧЕРТЕЖ:

Еднопипнейна схема на табло РТ

УАКТ:	Електро			
DATA:	ΦΑ3Α:	ΜΑΛΛΑ5:	ΡΕΒ.:	ΛΙΝCT:
04.2019 Γ.	PII	-	0	4 4
УЕПТЕК № 19-491-11-ELE-D-004_000				

Previous paper size (600,00 x 300,00 mm)