


СХЕМА ЗА ТРАМБОВАН НАСИП
ОКОЛО ЕЛ.СТЪЛБ

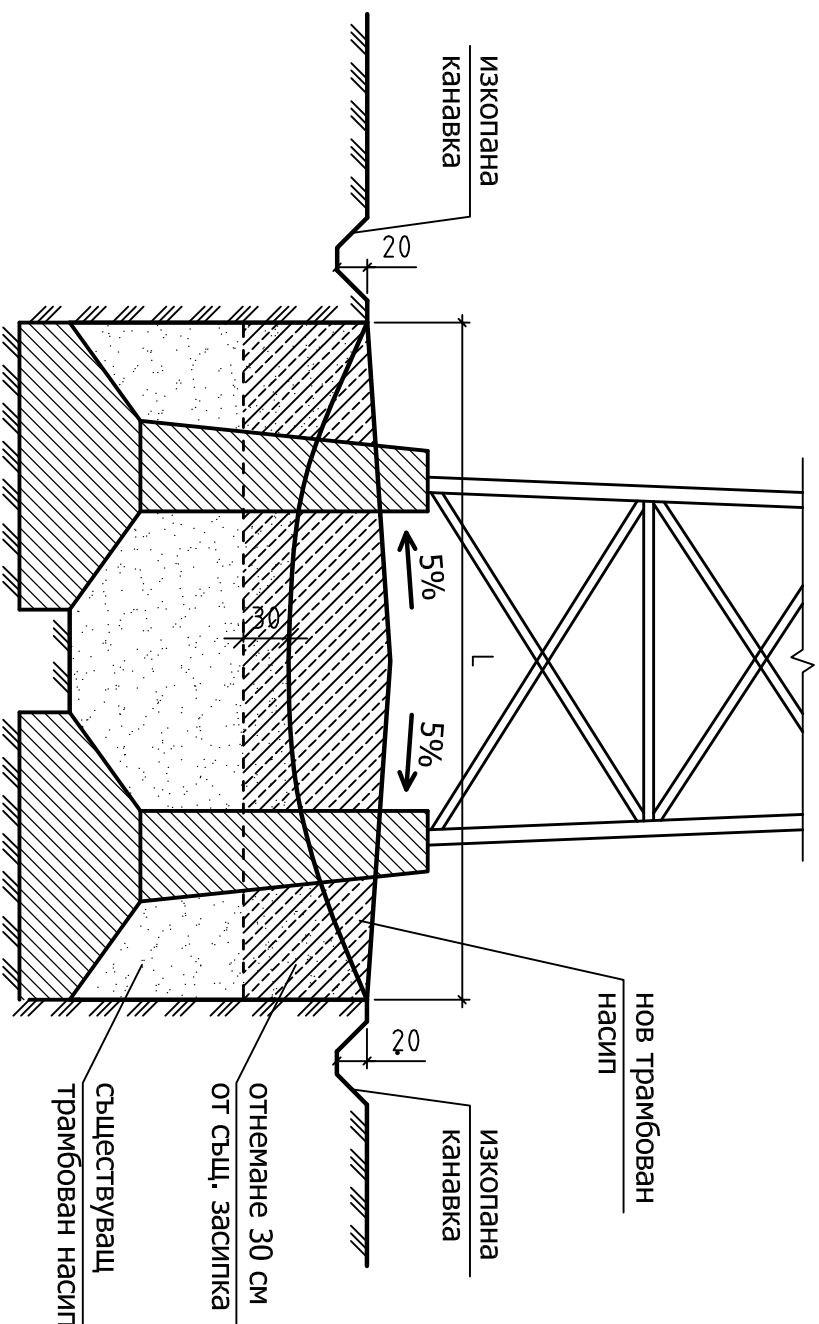

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди извършване на новия тр.насип да се отнемат 30 см от съществуващия.
2. Новият трамбован насип да се извършва на пластове от 20 см.
3. Около стълбовете, които не помагат в земеделски имоти, да се изкопат отводнителни кондовки.

Съгласувал:		
част:	фамилия:	подпис:
Електро	инж. С. Трайкова	
ПВ	инж. С. Трайкова	
ПВЗ	инж. В. Симов	

<div><div><div></div><div>"МИНПРОЕКТ" ЕАД</div></div><div>Възложител: "Мини Марица Изток" ЕАД Обект: "Мини Марица Изток" ЕАД</div></div>				Инвентарен N 504 - 2014		
Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект: Реконструкция на ел.провод "Сопров" до стълб № 41 - Основен ремонт		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж. А.Пангезов		30.03.14			
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Ив. Арсениев		30.03.14	Чертеж: Схема за допълнителен трамбован насип около стълбовете		
Р-л БЮРО	инж. Св. Райнов		30.03.14			
ПРОЕКТАНТ	инж. Св. Райнов		30.03.14			
НАЧЕРТАЛ	инж. Св. Райнов		30.03.14			
				лист N 1	Брой на листовете 2	
				Част:	Конструктивна	